



Bauherrschaft / Projektverfasser
Seeländische Wasserversorgung Gemeindeverband
Technisches Büro
Bismarckweg 5a
3252 Worben
Tel.: 032 387 20 40
E-Mail: info@swg-worben.ch

Misstab: 1:500
Plan-Nr.: 5031.8051-2
Planformat: 60 x 134 cm


Nachführung Grundbuchplan: Juni 2020
Nachführung Leitungsatlas: Mai 2023

Anlagezeitpunkt: 8.07.2020
Zustand: 01.07.2023
Gezeichnet: 01.07.2023
Geprüft: 01.07.2023

Legende

<p>Bestehende Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> Oberröhre Flusswasserleitung Abwasserleitung Stromleitung Kanal Stromkabel Stromleitung 	<p>Neue Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> Oberröhre Flusswasserleitung Abwasserleitung Stromleitung Kanal Stromkabel Stromleitung 	<p>Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen Maßnahmen Maßnahmen Maßnahmen Maßnahmen Maßnahmen 	<p>projetierte Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> projetierte Anlagen zu Leitern SWG
--	--	--	--

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die SWG übernimmt keine Haftung für Schäden aus der Nutzung der Daten sowie für Folgen und Schäden, die aus der Nutzung der Daten resultieren. Die SWG ist nicht verantwortlich für Schäden aus der Nutzung der Daten sowie für Folgen und Schäden, die aus der Nutzung der Daten resultieren.

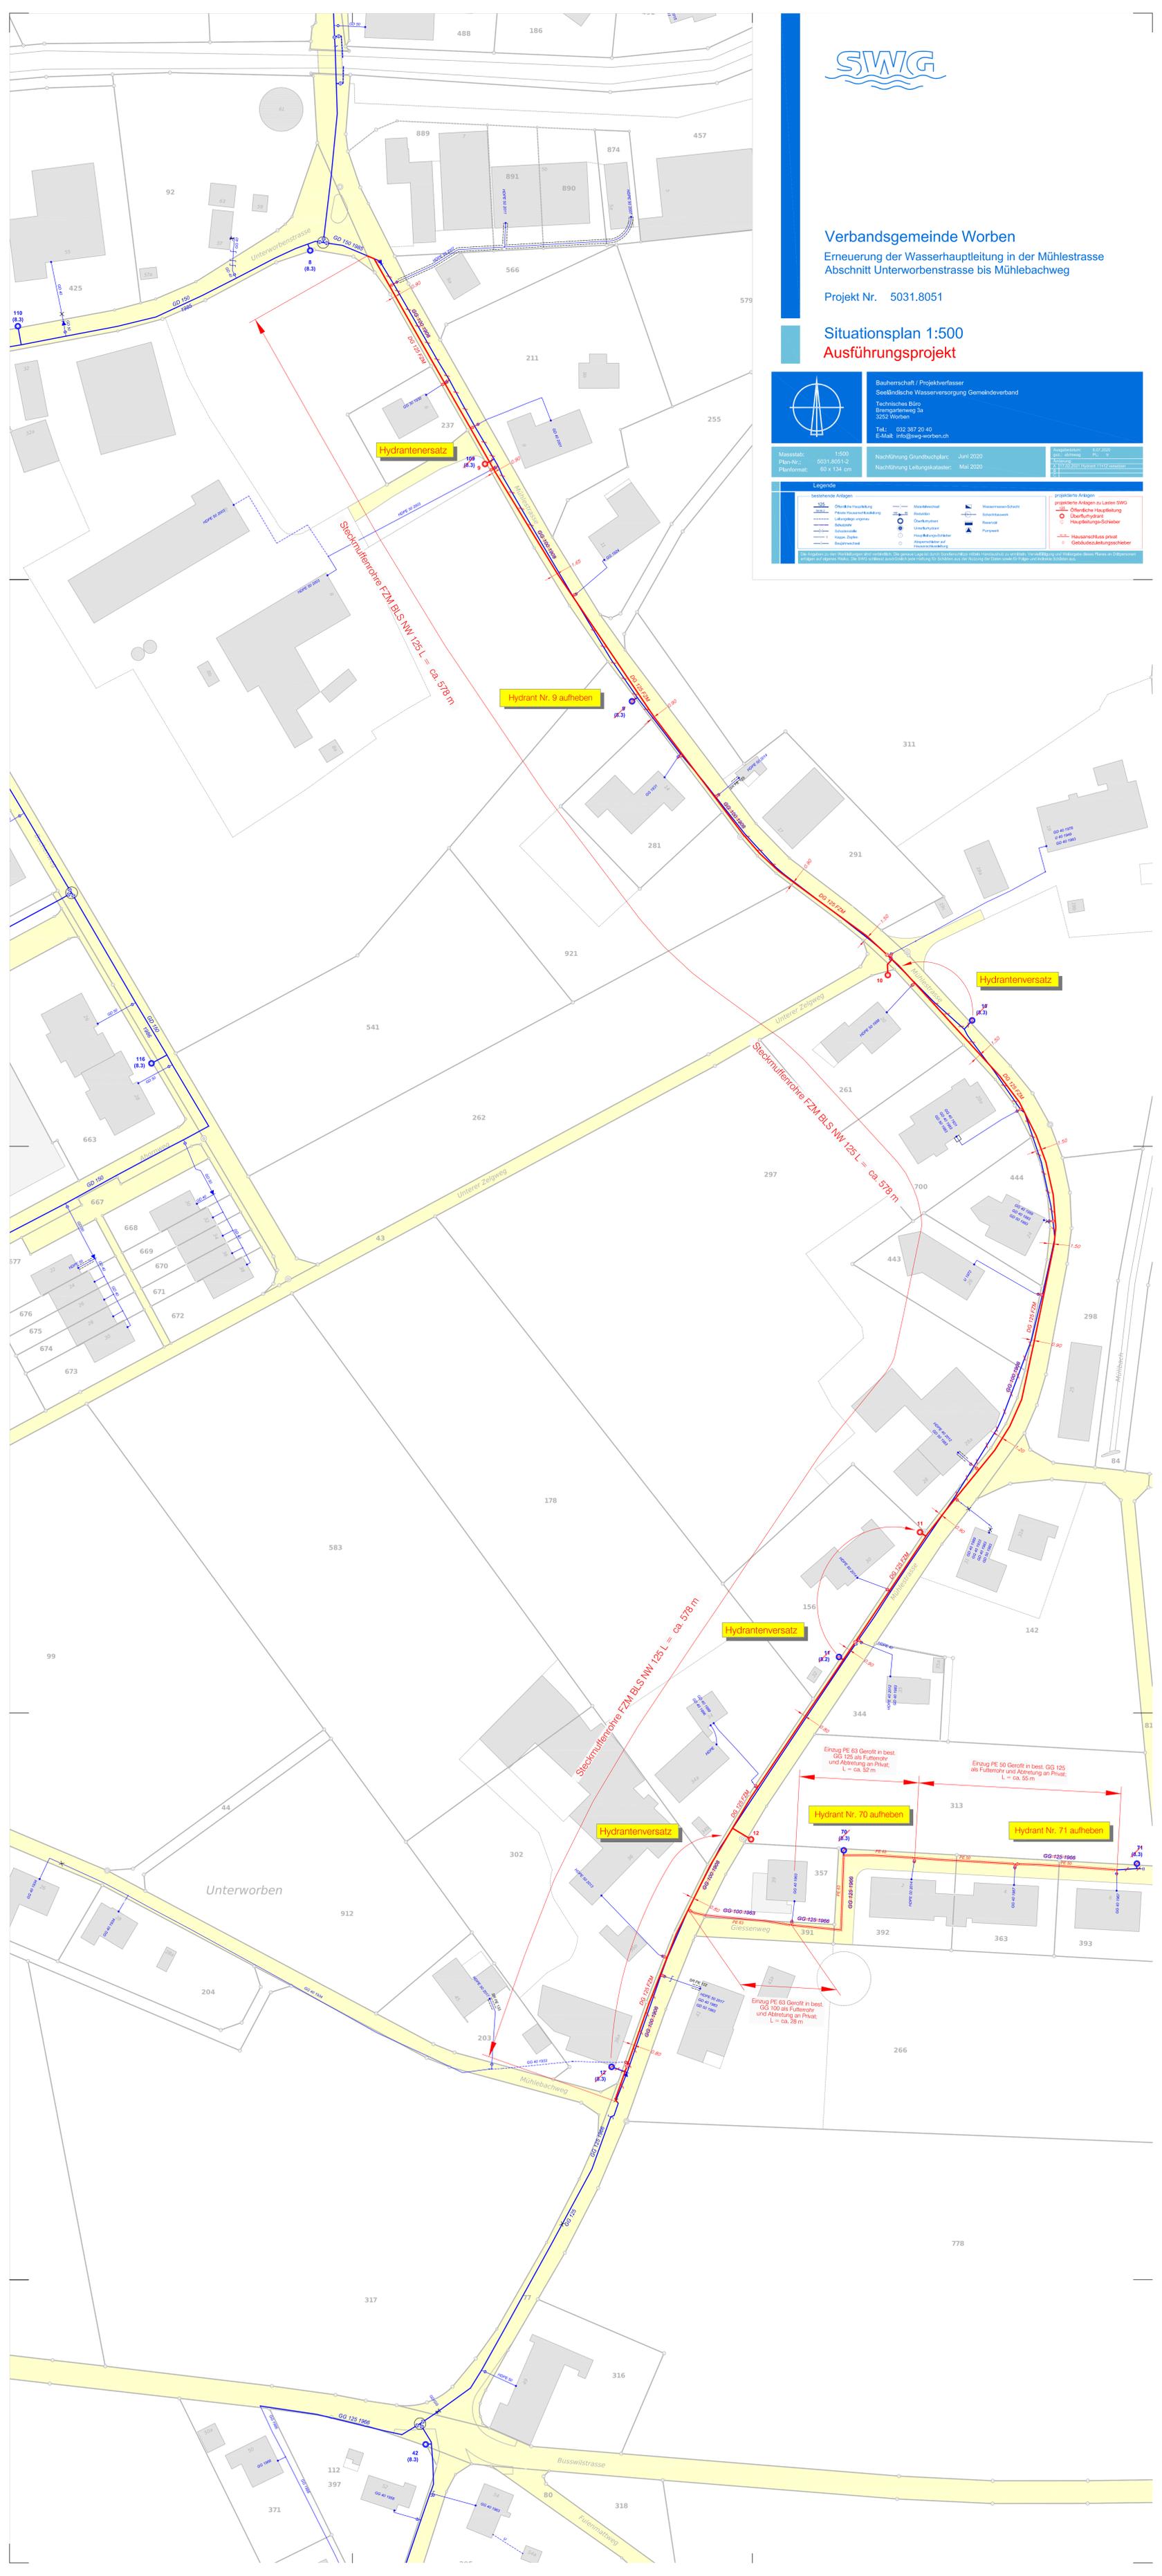

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 125 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 52 m

Einzug PE 50 Geröll in best. GG 125 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 65 m

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 100 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 28 m

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 125 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 52 m

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 100 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 28 m

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 125 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 52 m

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 100 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 28 m

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 125 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 52 m

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 100 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 28 m

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 125 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 52 m

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 100 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 28 m

Einzug PE 63 Geröll in best. GG 125 als Futterrohr und Abstreifung an Privat: L = ca. 52 m